


## NOTA DE INSTALACIÓN SECTORIZACIÓN PANEL 100 MM EI120

### 1. Descripción del Panel.

Panel de Sectorización ACH de 100 mm de espesor y núcleo tipo M. Clasificado EI120 s/informe de clasificación IC090025 del laboratorio AIDICO con fecha 19 de mayo de 2009.

### 2. Detalle general instalación.

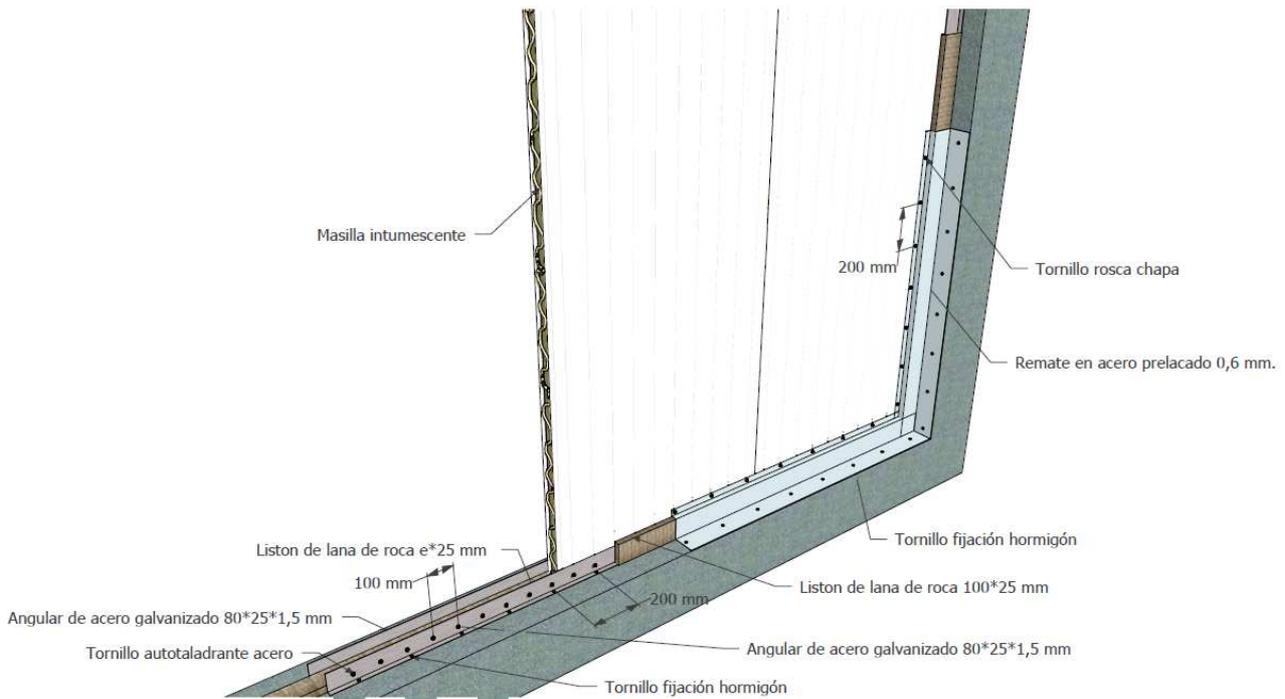

#### NOTAS:

e: *Espesor del panel*

Descripción de fijaciones:

- Anclaje metálico 8X60 a hormigón, (cada 200 mm).
- Tornillo autotaladrante 6,3x25, (cada 100 mm para el angula galva 1,5 mm y cada 200 mm para el remate protector prelacado de 0,6 mm).

### 3. Detalle específico de remate protector de fijaciones.



#### 4. Junta de paneles.

Hay dos opciones:

- Aplicación de masilla intumescente, referencia Quilosa *Fire Stop Orbasil N-28*, (o similar), según las siguientes imágenes:



- Colocación de banda intumescente referencia NEDYS KERAFIX FLEXPAN 200 NG-G.

#### 5. Extensión longitud de tramo según EN 15254-5

Con referencia a este panel e instalación descrita, para longitudes de tramo, (vanos), inferiores a 4 m, la clasificación del panel será EI120.

Para longitudes de tramo hasta 7,5 m, (máximo que permite la norma de extensión EN 15254-5, deben consultarse otras opciones de cerramiento disponibles en ACH).

En Alovera, a 15 de junio de 2020

Gonzalo Bezos Fernández  
Responsable Dpto. Técnico, Calidad y EHS  
SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U.